

BLOQUEADO EM 17/07/98



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS
GABINETE DA DIREÇÃO-GERAL

RECEBIDO
SDU/CEU
190161302

Of. DG n.º 249-98

Porto Alegre, 19 de maio de 1998.

Senhor Secretário:

Considerando as definições do novo Plano Diretor de Esgotos para o Município de Porto Alegre que define área de tratamento para os Sistemas Cavalhada e Ponta da Cadeia e os estudos desenvolvidos na Supervisão de Desenvolvimento Urbano da SPM quanto as diretrizes de ocupação das áreas ribeirinhas ao Arroio do Salso, solicitamos a providência do bloqueio temporário do uso destas áreas. As mesmas estão identificadas no mapa anexo.

Atenciosamente,

Engº Dieter Waitchow,
Diretor-Geral.

Ilmo. Sr. Newton Burmeister,
M.D. Secretário Planejamento Municipal.
Porto Alegre - RS

RECEBIDO

Em 21 / 05 / 98

Rego

COPIA PARA

A SDU

PARA ANÁLISE E PROVER SE FOR

O CASO O QUE SUSCITA É NECESSITA

O CENAR QUANTO AS ETES.

Arq. Newton Burchieler
Secretário - SPM
26.05098

naturais em relação ao Arq.
do Salso.

Em 06/07/98.

Juzf.

Para Eng. Inez:

Para atendimento
do solicitado.

Em, 26/5/98

Claudia Pilla Damasio
Supervisora SDU - SPM
Matr 53002 0

Para o CIP/SPU:

Para proceden-
ciar o bloqueio tem
poder, conforme o
mapa em anexo,
em atendimento
ao ofício.

Em 06/7/98

Claudia Pilla Damasio
Supervisora SDU - SPM
Matr 53002 0

Em tempo:

talvez seja pertinente levar
este assunto à reunião do dia
28 em o SPU.

Claudia Pilla Damasio


Sra. Supervisora:

Após consulta ao DMAE, realizamos a localiza-
ção no AERO 1:5000 das áreas solicitadas para blo-
queio. Salientamos que no mapa anexo estão marca-
das áreas a mais, em função da necessidade de se
promover uma melhor estruturação desta região com
a compatibilização deste equipamento com as ocupa-
ções já existentes no entorno e aos condicionantes

À CIP:
PARA DEU-
ZER & SOU-
TAÇÃO DA SRA.
SUPERVISORA
DA SDU.

Em 06/07/98
Arq. André Luiz Kern

Pl

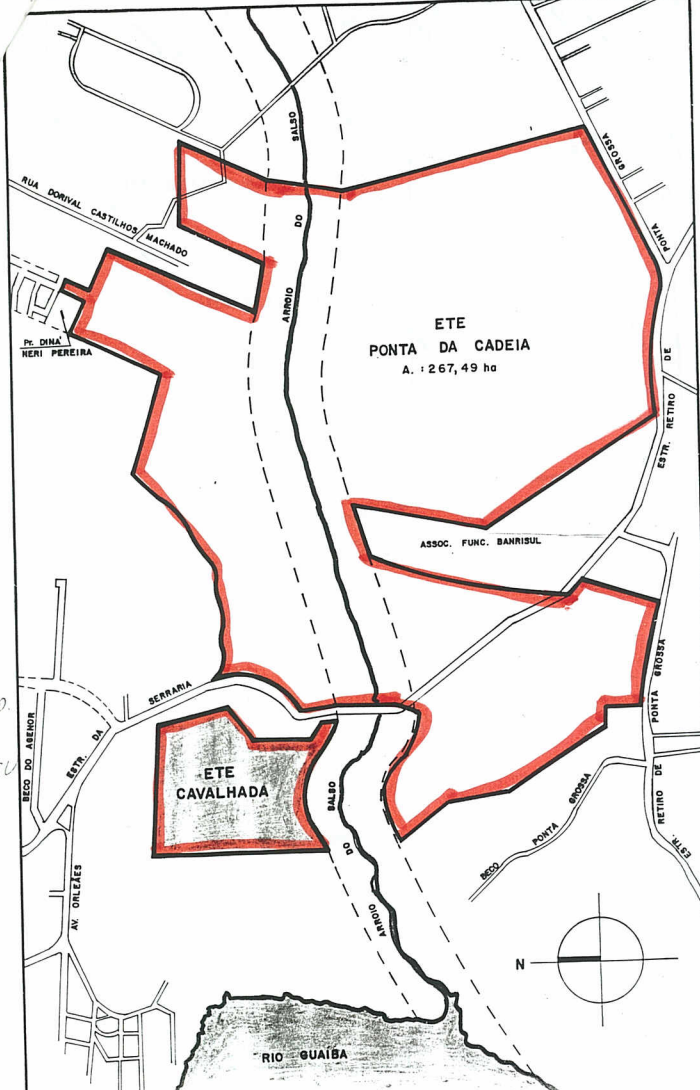

RUA DORIVAL CASTILHOS MACHADO

PR. DINA HENRI PEREIRA


ETE
PONTA DA CADEIA
A. : 267,49 ha

ASSOC. FUNC. BARRISUL

ETE
CAVALHADA

RIO GUAIBA

3199 A10
5804
BDU/CEU



ADASTRO DE EXPEDIENTES UNICOS
CONSULTA AS SOLICITACOES

TCEUZ00 - PAG 001
PLAA/210798/135932

SISTEMA - CEU
SERVICO - 2229 - BLOQUEIOS DO EXPEDIENTE UNICO
ROTINA - 30 - BLOQUEIO DE EXPEDIENTES UNICOS
RELAT. - RCEU870 RELACAO DE EUS BLOQUEADOS
EMITIR EM 01 VIAS COPIAS

HORA- 112319 MATR.- 00630624

FORMULARIO
BLOQUEIO COM SELECAO POR PROCESSOS
CONFORME OFICIO DG 249/98-DMAE (SDU/CEU)

ORGAO - 190161302

PROCESSOS	PROCESSOS	PROCESSOS
002 205264 00 4 00000	002 223825 00 0 00000	002 241762 00 6 00000
002 202156 00 0 00000	002 282414 00 0 00000	002 239315 00 8 00000
002 284369 00 2 00000	002 272721 00 8 00000	002 286277 00 8 00000
002 285250 00 0 00000	002 230560 00 7 00000	002 237942 00 2 00000
002 228262 00 3 00000	002 283524 00 0 00000	002 282159 00 1 00000
002 274677 00 8 00000	002 205853 00 7 00000	002 282891 00 0 00000
002 263523 00 2 00000	002 229121 00 5 00000	002 236220 00 1 00000
002 278307 00 0 00000	002 262459 00 1 00000	002 259609 00 1 00000

TECLAR:

ENTRA ENCERRAR

-ULT.PAGINA-